


## ZONA DI RISCALDAMENTO MISCELATA PUNTO FISSO



### ZONA MISCELATA CON VALVOLA TERMOSTATICA

OGGETTO	ISOLAMENTO	MOTORE	POMPA
MISCELATA CON VALVOLA TERM.	NO	NO	UPM3

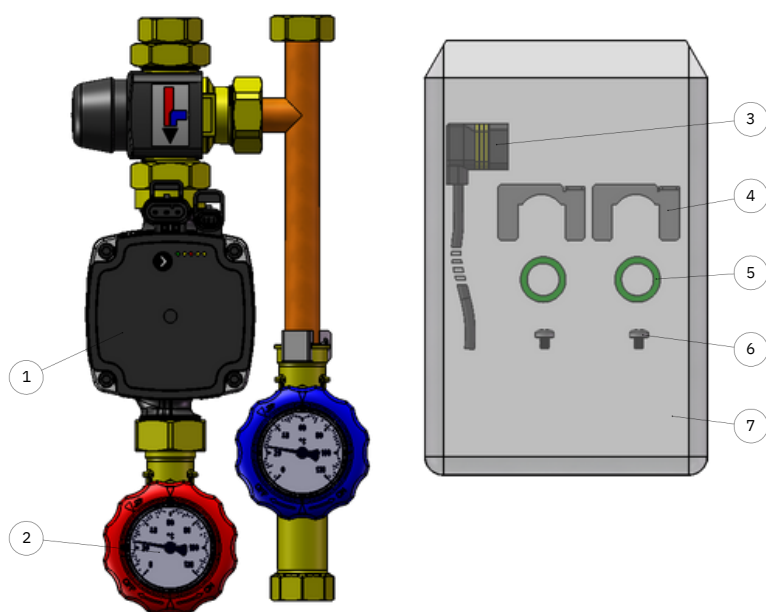

### Composizione

- 1) SOTTOGRUPPO
- 2) TERMOMETRO
- 3) CAVO
- 4) STAFFA
- 5) GUARNIZIONE PIANA
- 6) VITE
- 7) SACCHETTO

### Certificazioni

- Attrezzature a pressione (PED 2014/68/UE)
- Componenti di sicurezza (UNI EN ISO 4126:2019)
- Valori della sfera (UNI EN 1328:2004)
- Valvole a sfera per gas (UNI EN 331:2015)
- Componenti per acqua potabile (LINEA GUIDA KTW e W270)

