


ZONA DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO MISCELATA P. FISSO



ZONA MISCELATA PUNTO FISSO

OGGETTO	ISOLAMENTO	MOTORE	POMPA
MISCELATA PUNTO FISSO	SI	NO	UPM3-K

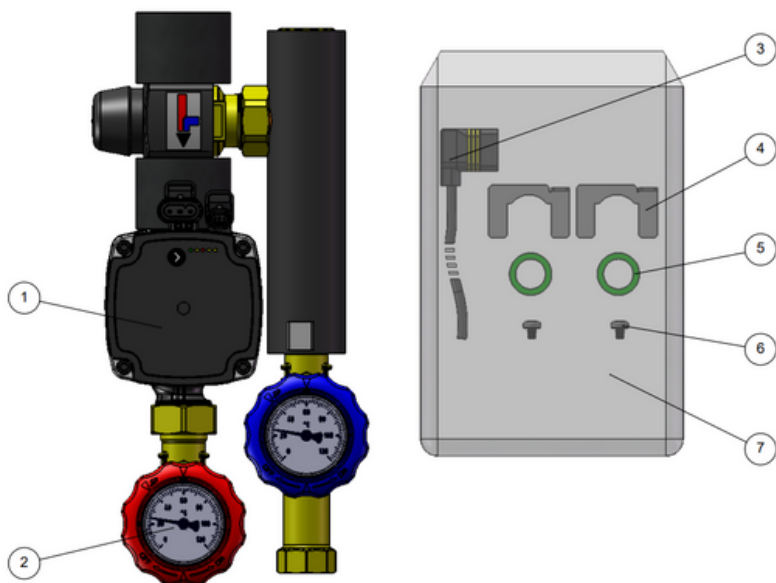

Composizione

- 1) SOTTOGRUPPO
- 2) TERMOMETRO
- 3) CAVO
- 4) STAFFA
- 5) GUARNIZIONE PIANA
- 6) VITE
- 7) SACCHETTO

Certificazioni

- Attrezzature a pressione (PED 2014/68/UE)
- Componenti di sicurezza (UNI EN ISO 4126:2019)
- Valori della sfera (UNI EN 1328:2004)
- Valvole a sfera per gas (UNI EN 331:2015)
- Componenti per acqua potabile (LINEA GUIDA KTW e W270)

